



222713084175

有效期至2028年05月22日

大荔县城区供水服务中心

日检报告


检测日期	检测项目								
	色度	浑浊度	PH	臭和味	肉眼可见物	总硬度	高锰酸盐指数	总大肠菌群	菌落总数
	15	1	6.5~8.5	无异臭、异味	无	450	3	不应检出	100
2024.1.01	<5	0.21	7.56	无	无	360	0.8	/	30
2024.1.02	<5	0.19	7.58	无	无	360	0.8	/	35
2024.1.03	<5	0.20	7.56	无	无	360	0.8	/	35
2024.1.04	<5	0.20	7.56	无	无	364	0.86	/	30
2024.1.05	<5	0.21	7.58	无	无	364	0.85	/	35
2024.1.06	<5	0.21	7.58	无	无	364	0.85	/	30
2024.1.07	<5	0.21	7.58	无	无	364	0.8	/	40
2024.1.08	<5	0.19	7.57	无	无	364	0.8	/	40
2024.1.09	<5	0.19	7.57	无	无	362	0.84	/	35
2024.1.10	<5	0.20	7.57	无	无	362	0.84	/	35
2024.1.11	<5	0.20	7.58	无	无	360	0.84	/	35
2024.1.12	<5	0.20	7.58	无	无	360	0.82	/	35
2024.1.13	<5	0.19	7.58	无	无	360	0.82	/	40
2024.1.14	<5	0.19	7.57	无	无	360	0.82	/	40
2024.1.15	<5	0.19	7.57	无	无	364	0.84	/	40
2024.1.16	<5	0.21	7.58	无	无	364	0.84	/	30
2024.1.17	<5	0.21	7.58	无	无	364	0.84	/	30
2024.1.18	<5	0.21	7.58	无	无	362	0.84	/	30
2024.1.19	<5	0.21	7.56	无	无	362	0.82	/	35
2024.1.20	<5	0.22	7.56	无	无	362	0.82	/	35
2024.1.21	<5	0.22	7.56	无	无	362	0.84	/	40
2024.1.22	<5	0.21	7.56	无	无	364	0.8	/	40
2024.1.23	<5	0.20	7.56	无	无	364	0.84	/	35
2024.1.24	<5	0.22	7.58	无	无	364	0.82	/	35
2024.1.25	<5	0.22	7.58	无	无	364	0.85	/	40
2024.1.26	<5	0.21	7.58	无	无	364	0.85	/	30
2024.1.27	<5	0.21	7.56	无	无	362	0.82	/	30
2024.1.28	<5	0.21	7.57	无	无	360	0.82	/	30
2024.1.29	<5	0.23	7.56	无	无	364	0.82	/	35
2024.1.30	<5	0.22	7.56	无	无	364	0.80	/	35
2024.1.31	<5	0.22	7.58	无	无	362	0.80	/	35

检测依据:

根据《生活饮用水卫生标准》(GB5750-2023)

审核人: 赵智军

签发人: 张渭

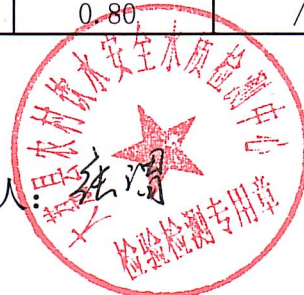



大荔县城区供水服务中心

日检报告

222713084175

有效期至2028年05月22日

检测日期	检测项目								
	色度	浑浊度	PH	臭和味	肉眼可见物	总硬度	高锰酸盐指数	总大肠菌群	菌落总数
	15	1	6.5~8.5	无异臭、异味	无	450	3	不应检出	100
2024.2.01	<5	0.27	7.81	无	无	400	0.81	/	25
2024.2.02	<5	0.28	7.8	无	无	402	0.81	/	20
2024.2.03	<5	0.28	7.82	无	无	405	0.8	/	25
2024.2.04	<5	0.26	7.82	无	无	400	0.84	/	25
2024.2.05	<5	0.29	7.82	无	无	402	0.84	/	20
2024.2.06	<5	0.28	7.81	无	无	402	0.81	/	30
2024.2.07	<5	0.27	7.81	无	无	405	0.82	/	25
2024.2.08	<5	0.26	7.82	无	无	402	0.85	/	30
2024.2.09	<5	0.28	7.81	无	无	405	0.81	/	30
2024.2.10	<5	0.28	7.82	无	无	400	0.82	/	30
2024.2.11	<5	0.27	7.82	无	无	400	0.81	/	25
2024.2.12	<5	0.28	7.8	无	无	405	0.83	/	25
2024.2.13	<5	0.26	7.81	无	无	400	0.84	/	35
2024.2.14	<5	0.28	7.8	无	无	403	0.82	/	30
2024.2.15	<5	0.28	7.82	无	无	405	0.81	/	30
2024.2.16	<5	0.29	7.82	无	无	405	0.81	/	25
2024.2.17	<5	0.28	7.81	无	无	402	0.85	/	20
2024.2.18	<5	0.26	7.82	无	无	400	0.82	/	25
2024.2.19	<5	0.28	7.8	无	无	405	0.82	/	20
2024.2.20	<5	0.27	7.81	无	无	400	0.85	/	25
2024.2.21	<5	0.28	7.8	无	无	405	0.85	/	25
2024.2.22	<5	0.29	7.81	无	无	402	0.82	/	30
2024.2.23	<5	0.27	7.8	无	无	400	0.82	/	30
2024.2.24	<5	0.28	7.82	无	无	403	0.81	/	25
2024.2.25	<5	0.27	7.81	无	无	400	0.82	/	30
2024.2.26	<5	0.27	7.82	无	无	405	0.82	/	30
2024.2.27	<5	0.28	7.81	无	无	405	0.85	/	25
2024.2.28	<5	0.27	7.82	无	无	400	0.83	/	30
2024.2.29	<5	0.27	7.82	无	无	400	0.82	/	25

检测依据:

根据《生活饮用水卫生标准》(GB5750-2023)

审核人: 赵智军

签发人: 张润





222713084175
有效期至2028年05月22日

大荔县城区供水服务中心

日检报告

检测日期	检测项目								
	色度	浑浊度	PH	臭和味	肉眼可见物	总硬度	高锰酸盐指数	总大肠菌群	菌落总数
	15	1	6.5~8.5	无异臭、异味	无	450	3	不应检出	100
2024.3.01	<5	0.31	7.58	无	无	350	0.79	/	30
2024.3.02	<5	0.28	7.56	无	无	352	0.81	/	35
2024.3.03	<5	0.31	7.58	无	无	350	0.82	/	35
2024.3.04	<5	0.34	7.58	无	无	352	0.79	/	35
2024.3.05	<5	0.32	7.56	无	无	350	0.82	/	40
2024.3.06	<5	0.32	7.58	无	无	350	0.81	/	35
2024.3.07	<5	0.31	7.56	无	无	350	0.79	/	35
2024.3.08	<5	0.34	7.56	无	无	352	0.79	/	35
2024.3.09	<5	0.32	7.58	无	无	350	0.81	/	40
2024.3.10	<5	0.32	7.57	无	无	350	0.79	/	40
2024.3.11	<5	0.34	7.57	无	无	350	0.78	/	40
2024.3.12	<5	0.34	7.58	无	无	350	0.78	/	40
2024.3.13	<5	0.31	7.58	无	无	354	0.79	/	25
2024.3.14	<5	0.32	7.56	无	无	354	0.79	/	25
2024.3.15	<5	0.32	7.56	无	无	354	0.82	/	25
2024.3.16	<5	0.33	7.58	无	无	352	0.81	/	30
2024.3.17	<5	0.33	7.56	无	无	352	0.81	/	30
2024.3.18	<5	0.32	7.57	无	无	352	0.81	/	30
2024.3.19	<5	0.32	7.57	无	无	350	0.82	/	35
2024.3.20	<5	0.34	7.57	无	无	350	0.82	/	35
2024.3.21	<5	0.34	7.57	无	无	352	0.79	/	35
2024.3.22	<5	0.34	7.58	无	无	354	0.79	/	40
2024.3.23	<5	0.32	7.58	无	无	354	0.79	/	35
2024.3.24	<5	0.32	7.58	无	无	354	0.78	/	35
2024.3.25	<5	0.32	7.58	无	无	352	0.78	/	30
2024.3.26	<5	0.34	7.57	无	无	352	0.82	/	30
2024.3.27	<5	0.32	7.57	无	无	352	0.79	/	30
2024.3.28	<5	0.33	7.57	无	无	352	0.78	/	25
2024.3.29	<5	0.33	7.58	无	无	352	0.78	/	25
2024.3.30	<5	0.33	7.58	无	无	350	0.79	/	30
2024.3.31	<5	0.34	7.57	无	无	350	0.79	/	35

检测依据:

根据《生活饮用水卫生标准》(GB5750-2023)

审核人: 赵明华

签发人: 张娟

